# PROGRAMSTUDIO

## COMUNE DI DECIMOMANNU

## PIANO DI RISANAMENTO
## "FORADA MANNA"

**allegato**
B

**tavola**
13a

**PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE : POZZETTI FOGNATURE**

SCALA :

**il sindaco**

ARCH. PAOLO SCHIRRU
ORDINE ARCHITETTI
NUORO CAGLIARI ORISTANO
SELARGIUS (CA)
N. MATR. 169

**il progettista**
arch. PAOLO SCHIRRU

sezione tipo tubazione principale φ 500
rapp. 1:5

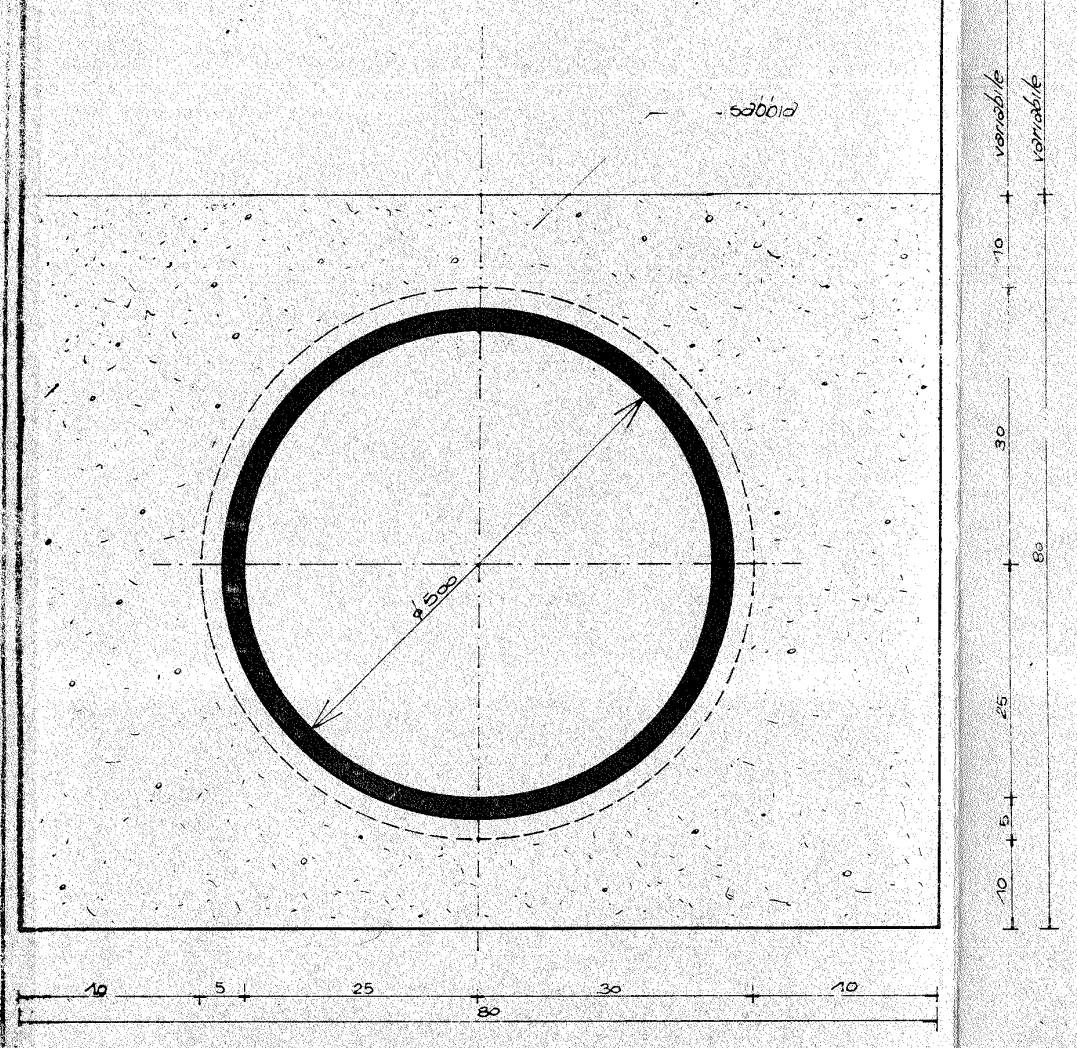
sabbia
φ 500
variabile
variabile
10
30
80
25
5
10
10
5
25
30
10
80

sezione tipo tubazione principale φ 450
rapp. 1:5

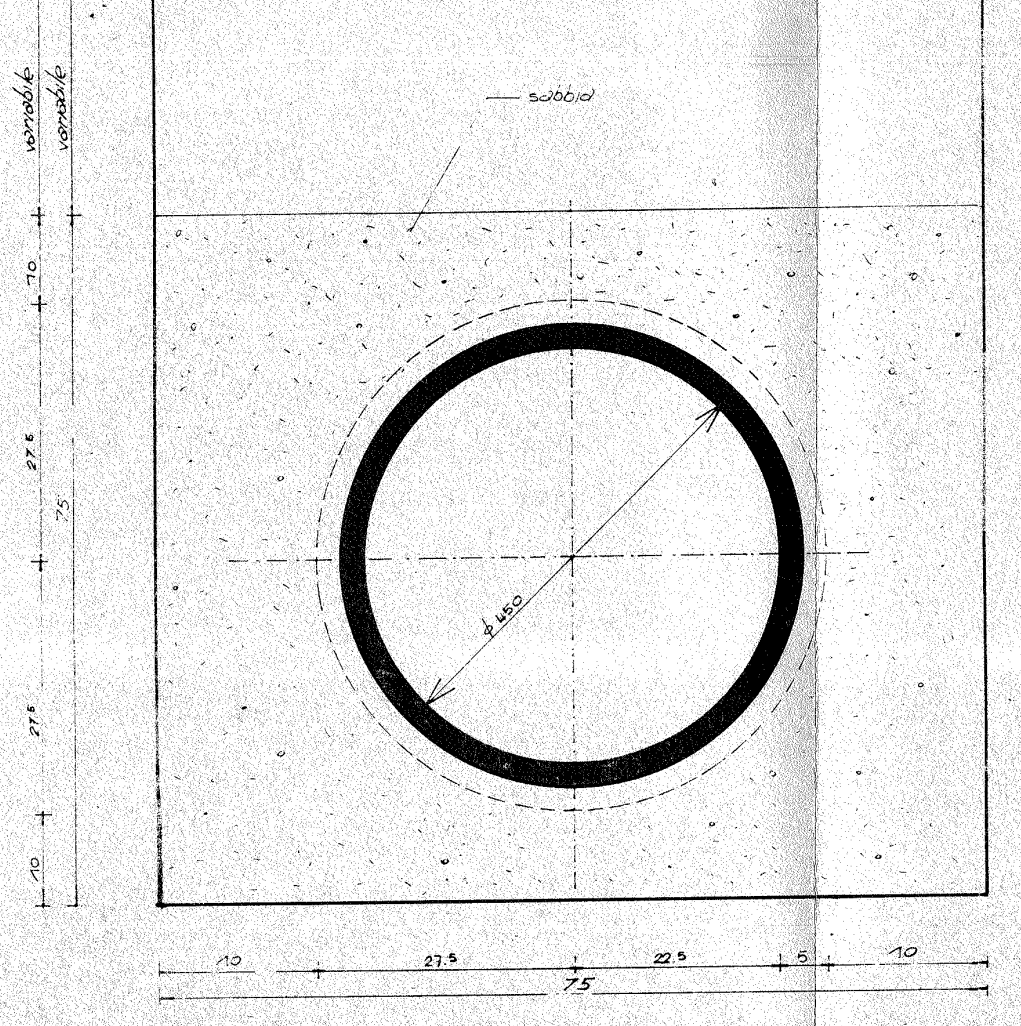
sabbia
φ 450
variabile
variabile
10
27.5
75
22.5
5
10
10
27.5
22.5
5
10
75

sezione tipo tubazione di collegamento
rapp. 1:5

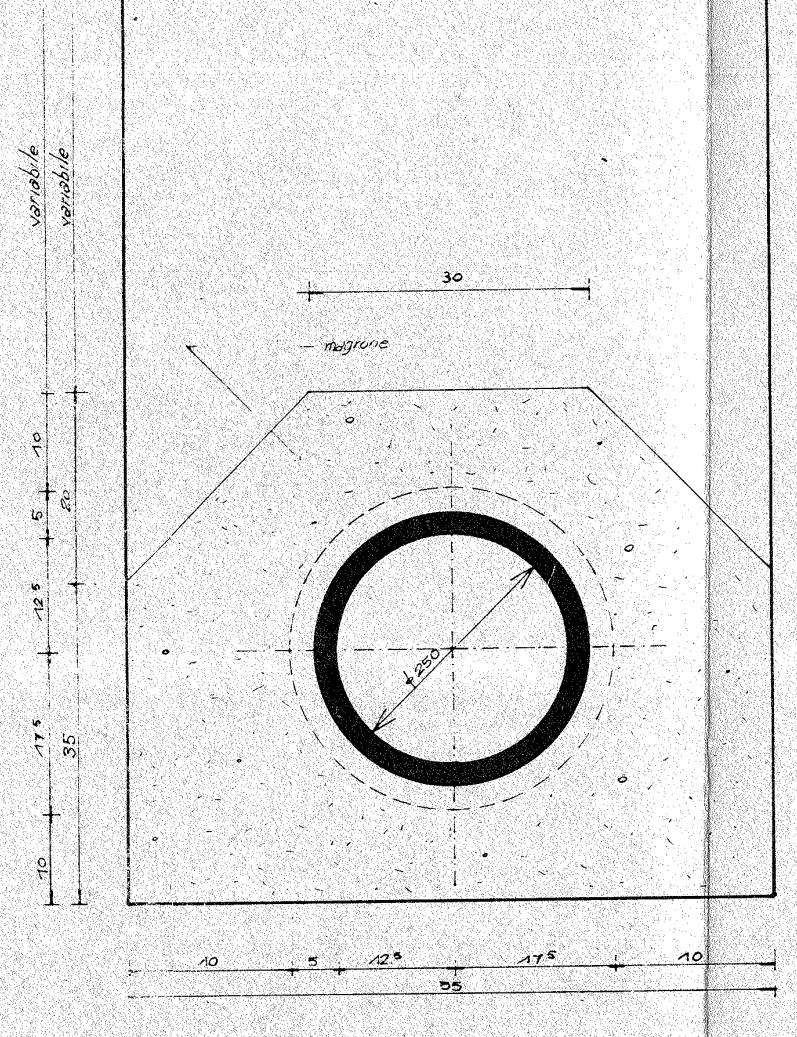
variabile
variabile
30
magrone
10
5
20
12.5
17.5
35
10
φ 250
10
5
12.5
17.5
10
55

pianta pozzetto di raccolta acque meteoriche
rapp. 1:10

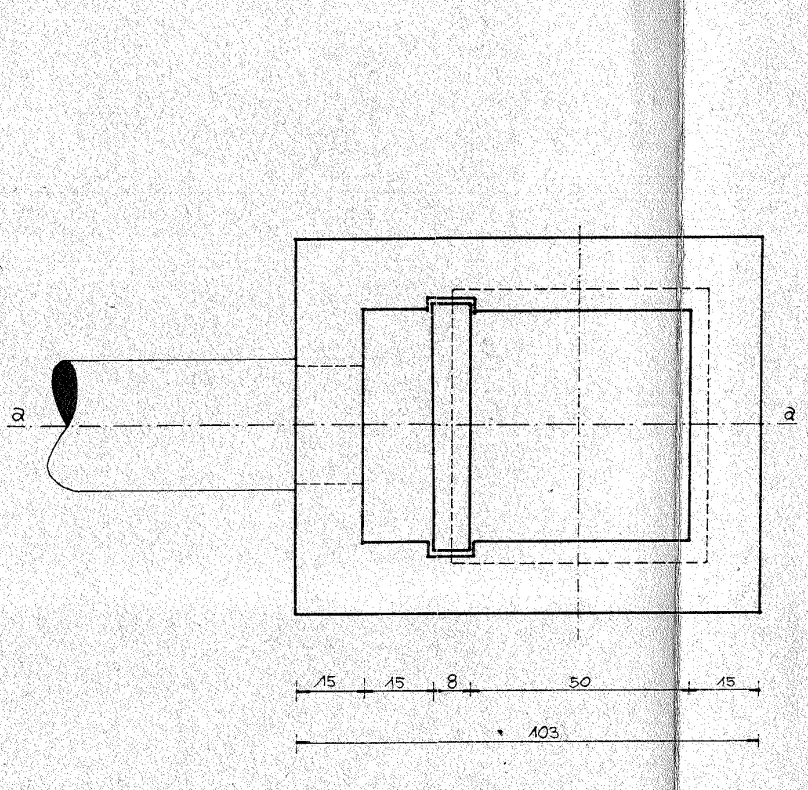
a
a
15
50
15
80
15
15
8
50
15
103

sezione a-a pozzett

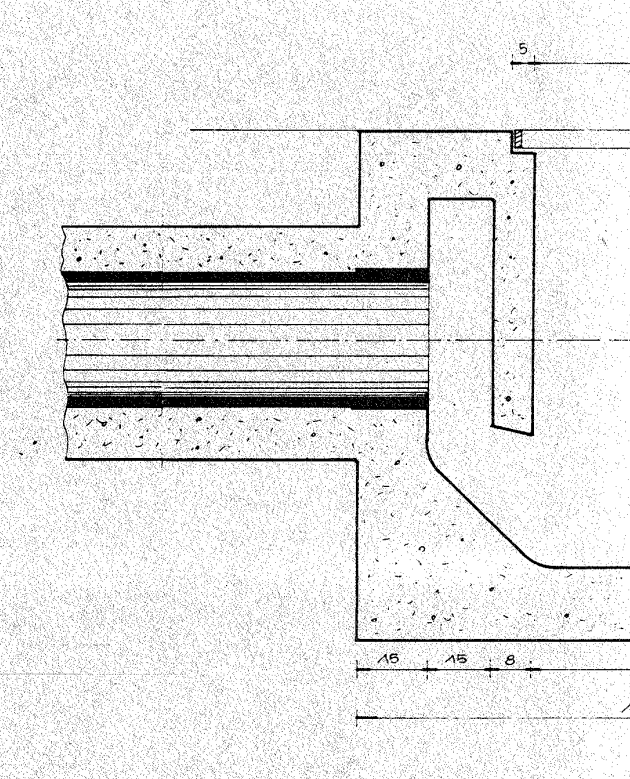

n.b. generalmente saranno da eseguire solo nei tratti pavimentati

## o di raccolta acque meteoriche

rapp. 1:10

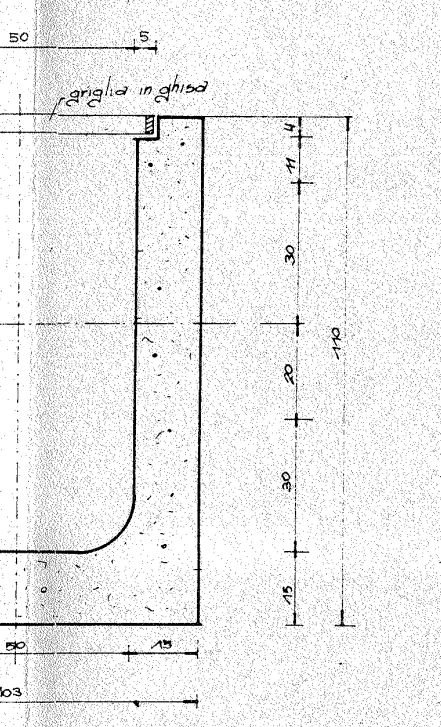
50
5
griglia in ghisa
4
11
30
20
30
15
110
50
15
103

## pozzetto di ispezione di rettifilo - pianta rapp. 1:10

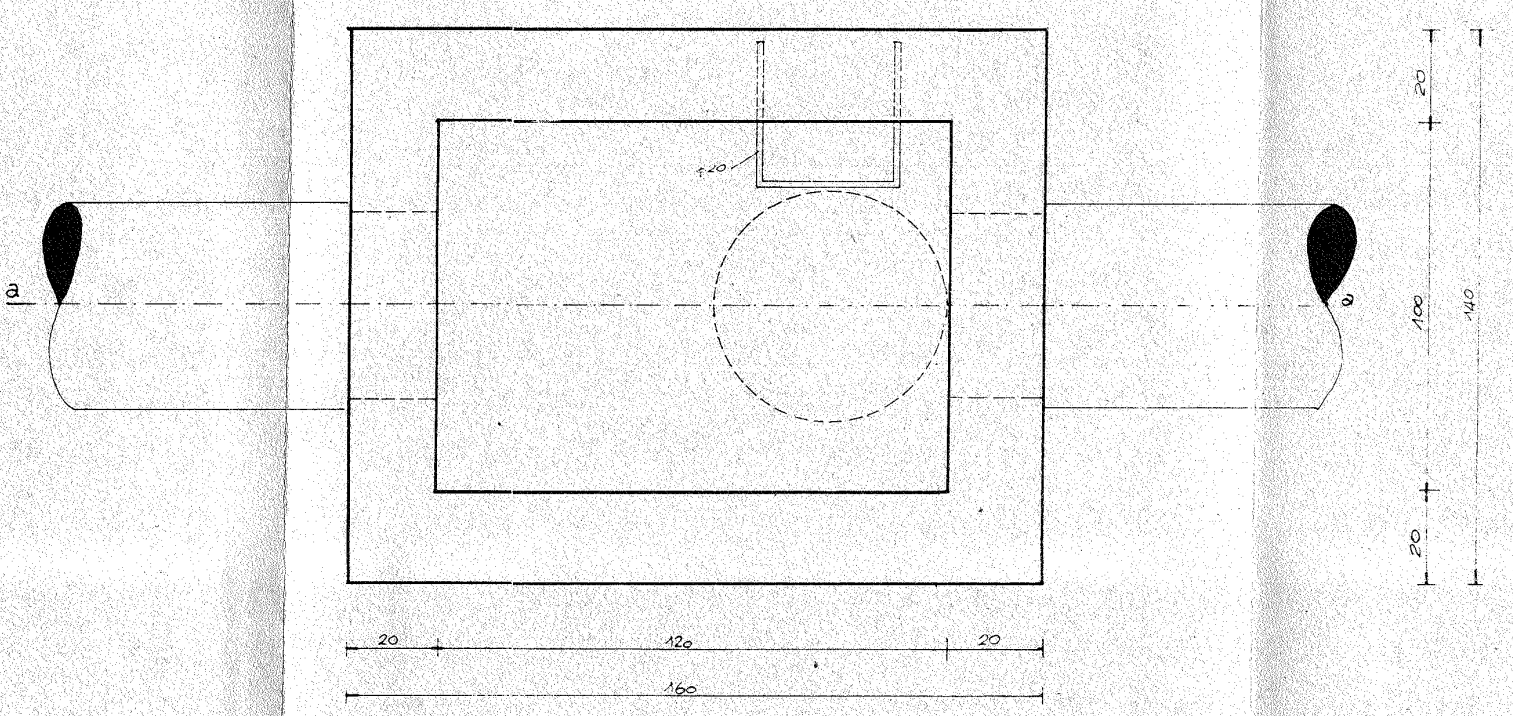
a
a
20
100
20
140
20
120
20
160

## pozzetto di ispezione di rettifilo - sez a-a rapp. 1:10

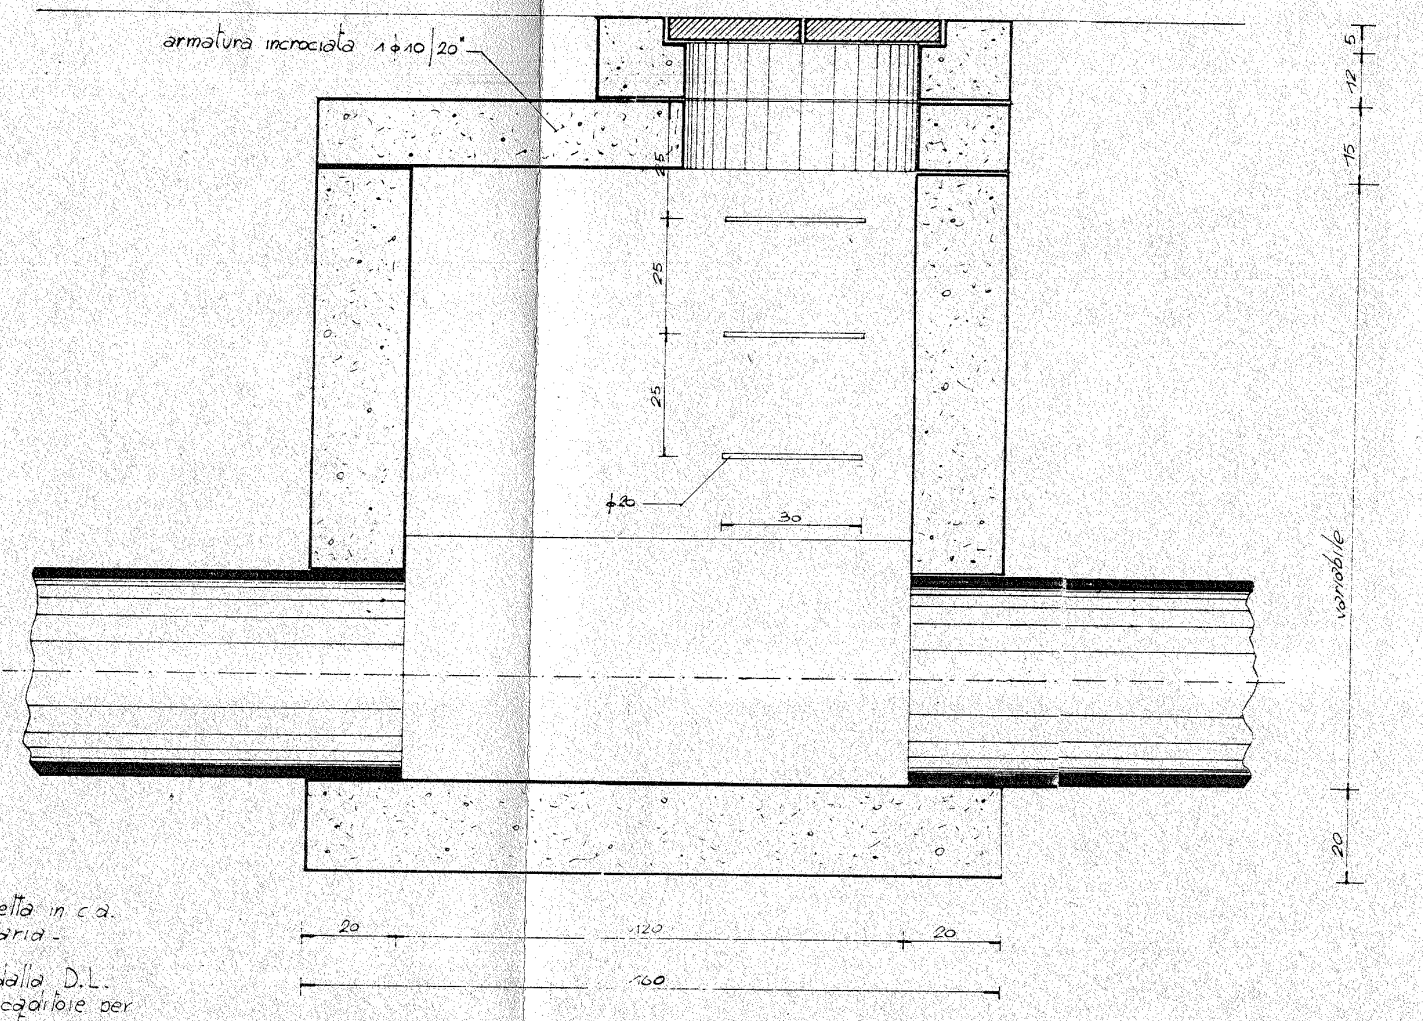
5
50
5
armatura incrociata 1 ϕ 10/20"
25
25
25
20
30
5
12
15
variabile
20
20
120
20
160

n.b. generalmente si dovrà eseguirli sino a quota di soletta in c.a. coprendo con lastra in c.a. murata con malta ordinaria -

nei tratti già pavimentati, potrà essere richiesto dalla D.L. il completamento con chiusino in ghisa, pozzetti e caditoie per raccolta acque meteoriche con relativi collegamenti -

chiusini e caditoie in ghisa dovranno essere perfettamente in quota col manto di usura della pavimentazione stradale -

## pozzetto di ispezione di confluenza pianta rapp. 1:10

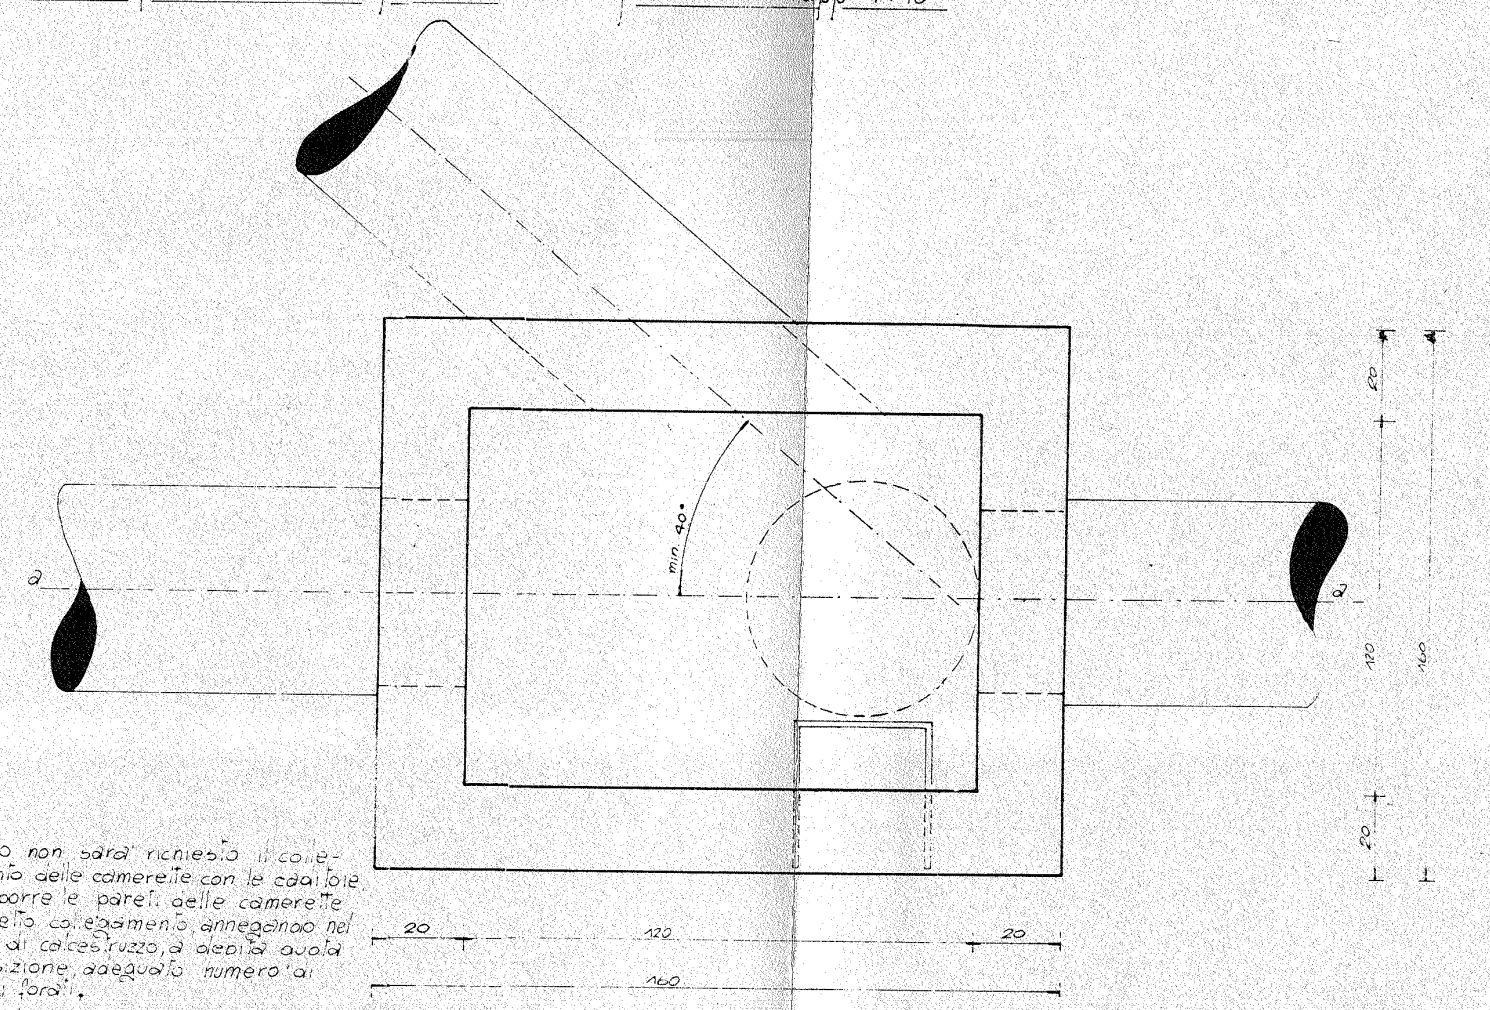
a
a
min 40°
20
100
20
140
20
120
20
160

n.b. quando non sarà richiesto il collegamento delle camerette con le caditoie predisporre le pareti delle camerette per detto collegamento annegando nel getto di calcestruzzo, a debita quota e posizione, adeguato numero di mattoni forati.



pozzetto d

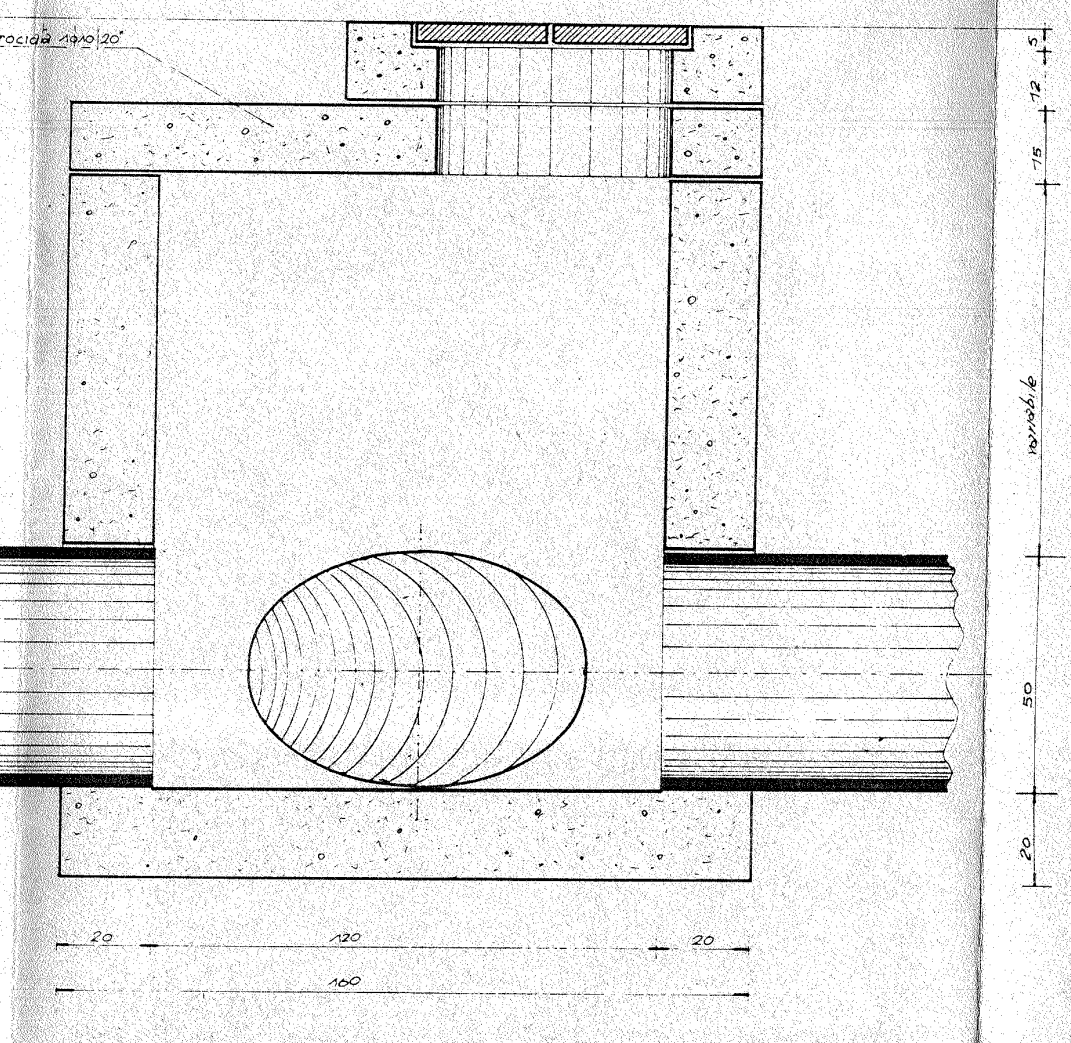
rocciata 1φ10/20"
5
12
15
variabile
50
20
20
120
20
160

di ispezione di confluenza sez. a-a rapp. 1:10

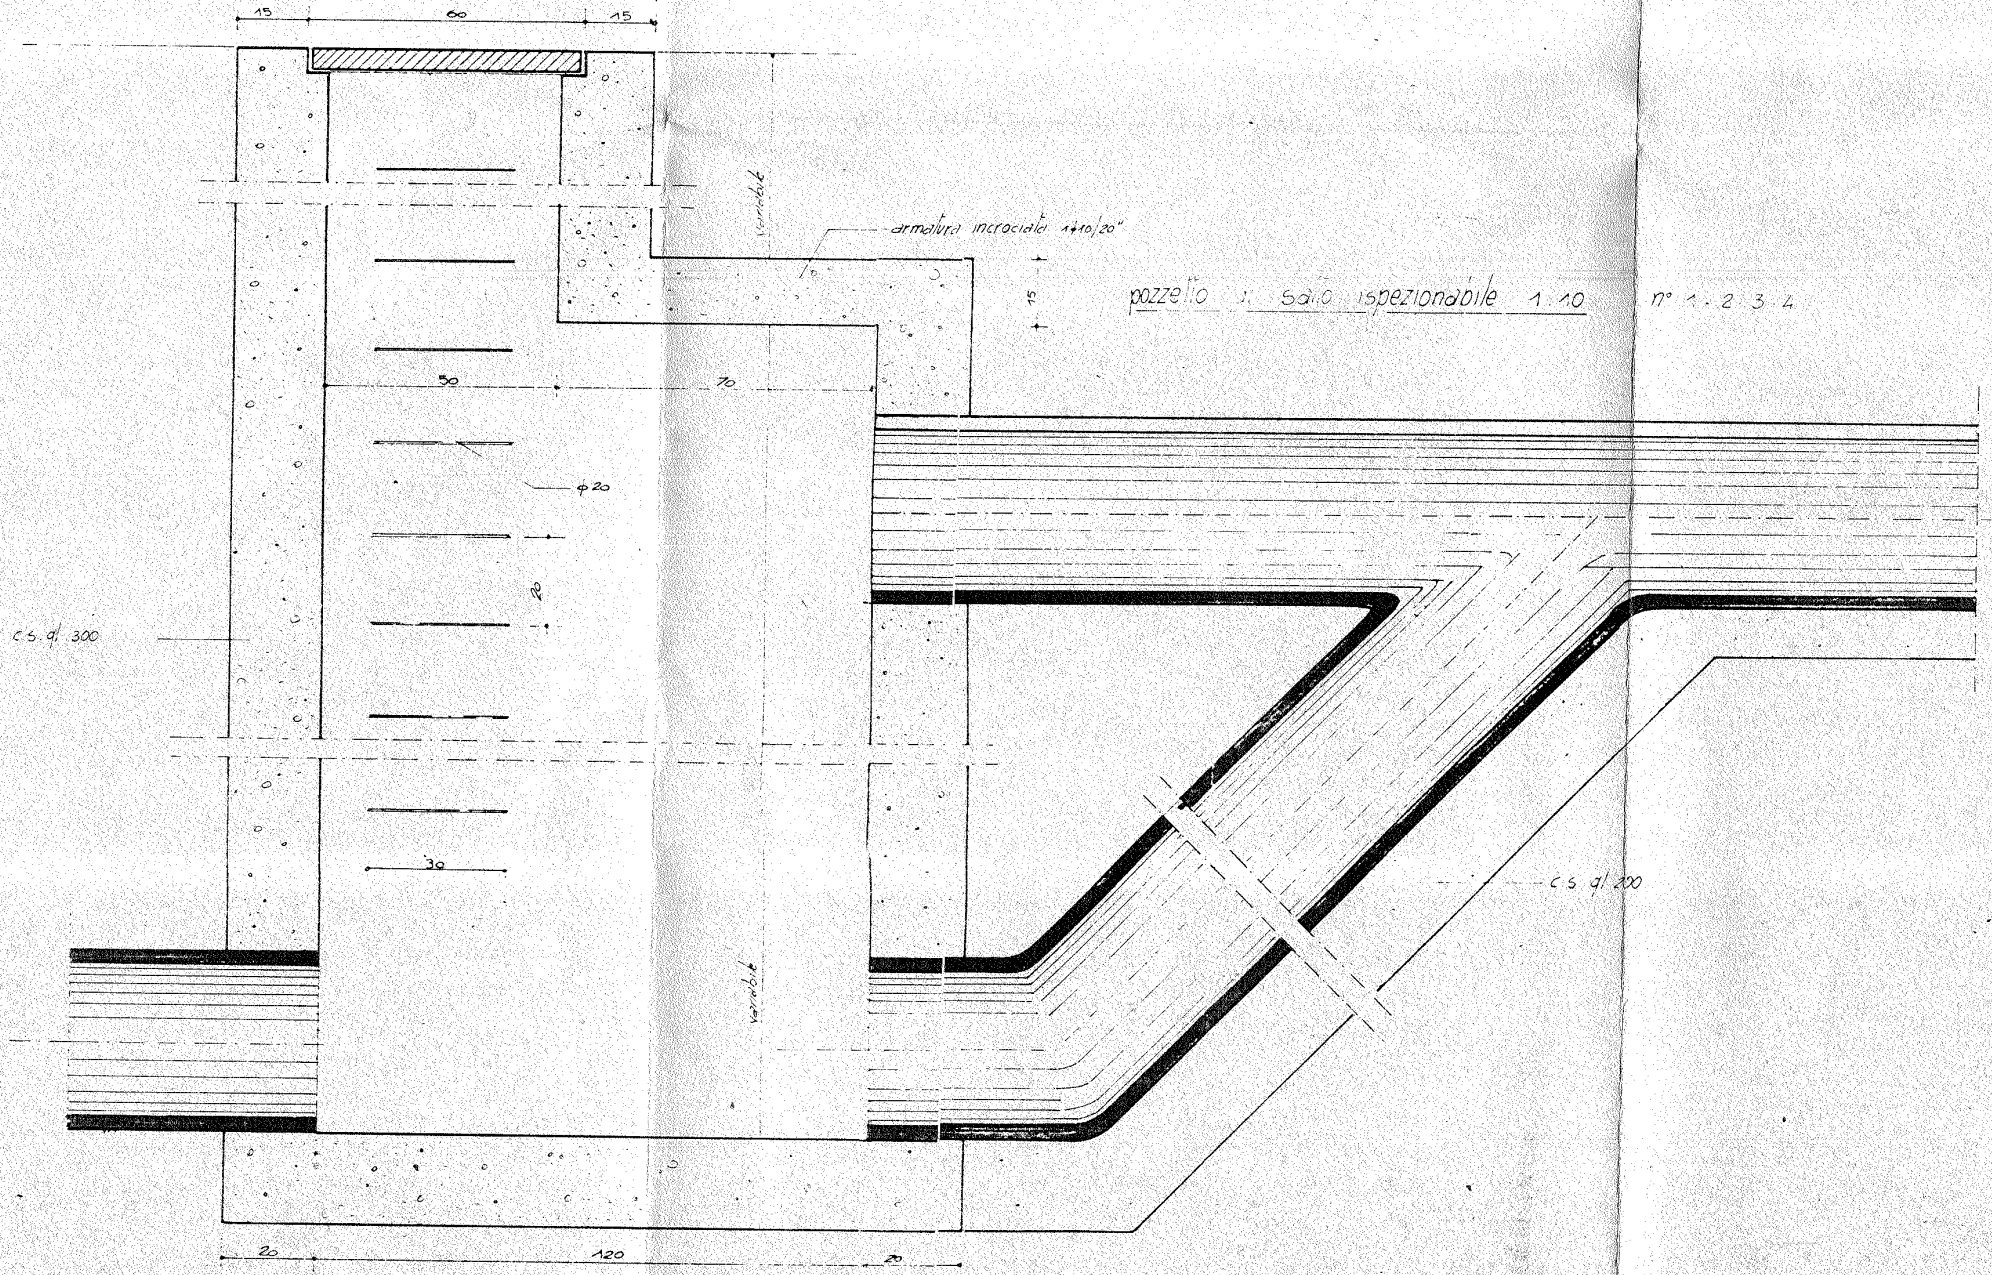
15
60
15
variabile
armatura incrociata 1φ10/20"
15
50
70
φ20
20
c.s. φ 300
30
c.s. φ 200
variabile
20
120
20

pozzetto a salto ispezionabile 1:10 n° 1-2-3-4